


VÝBEROVÁ TABUĽKA

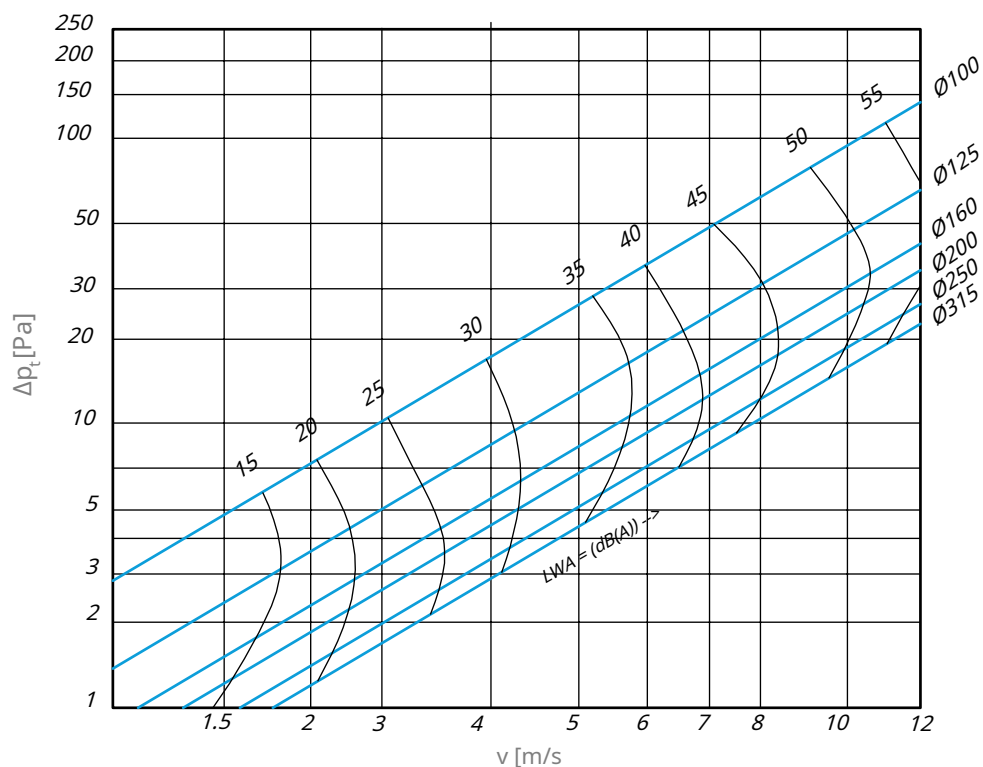

Legenda

v - rýchlosť vzduchu vo vzduchovom potrubí [m/s]

Δp_t - celková tlaková strata na požiarnej klapke [Pa]

L_{WA} - hladina akustického výkonu [dB(A)]

	ØD	Prierez	Efektívne prierez	ζ
	[mm]	[m ²]	[m ²]	
CIRCE4 MICRO (FDCU) D100	100	0,0074	0,0050	1,759
CIRCE4 MICRO (FDCU) D125	125	0,0117	0,0087	0,852
CIRCE4 MICRO (FDCU) D160	160	0,0193	0,0155	0,545
CIRCE4 MICRO (FDCU) D200	200	0,0305	0,0256	0,445
CIRCE4 MICRO (FDCU) D250	250	0,0479	0,0418	0,340
CIRCE4 MICRO (FDCU) D315	315	0,0764	0,0687	0,293



2040 Budaörs Gyár 2.

Priemyselný park BITEP



info@cairox.hu



+ 36 23 44 41 33